



ООО "Техкерамика"

142649, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. Лопаково

Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (ов.фл.)

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изоляторы в количестве

1200

шт.

изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 22229-83, ГОСТ 20454-85

Изоляторы предназначены для проведения и изоляции частей закрытых

распределительных устройств электрических станций и подстанций, соединения

с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередач

на переменное напряжение от 6 до 10 кВ частотой до 100 Гц, а также для

закрытых токопроводов

Дата выпуска

Май 2025

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

-минимальная разрушающая сила на изгиб, кН - 7,5

-номинальное напряжение, кВ - 10

-номинальный ток, А - 630

-длина пути утечки, см, не менее - 30

-масса, кг - 7,0

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ.

Изоляторы по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 22229-83, 20454-85 и признаны годными для эксплуатации.

Дата упаковки

Упаковку произвел

Май 2025



4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям

ГОСТ 22229-83, 20454-85 в течение всего срока службы при соблюдении

условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Гарантийный срок службы изоляторов - десять лет со дня ввода в

эксплуатацию, но не более двенадцати лет с момента отгрузки изоляторов

потребителю.

В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет

бесвозмездную замену изоляторов, как поврежденных, так и внешне


исправных, относительно которых установлено нарушение требований

настоящих технических условий.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при

наличии выданного изготовителем паспорта и данных потребителя о

дате ввода изоляторов в эксплуатацию.

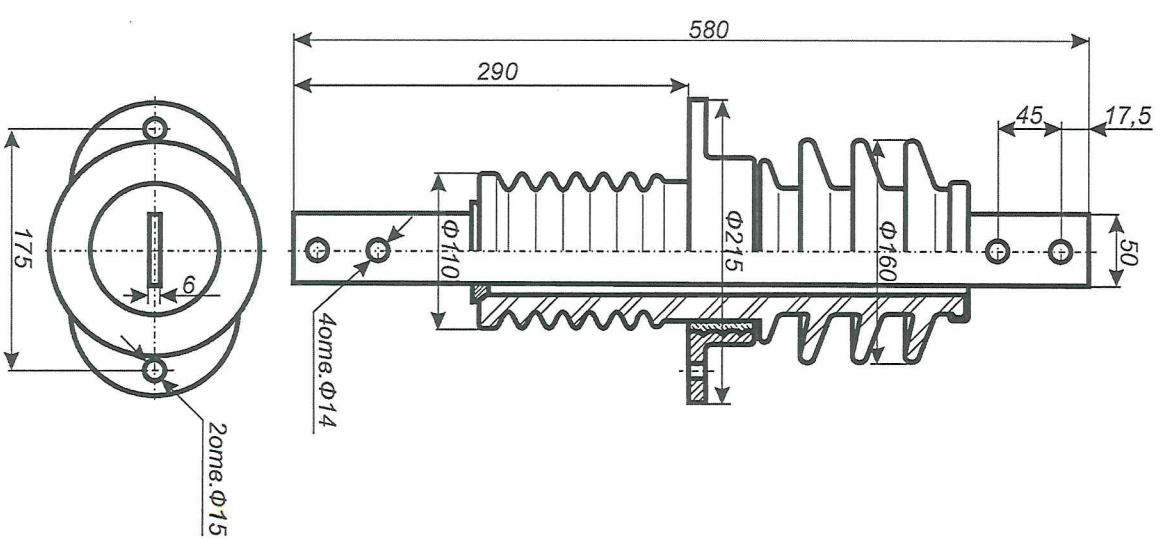

Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (ов.фл.)